



# PODŁĄCZENIE INSTALACJI ALARMOWEJ DO URZĄDZENIA NADZORUJĄCEGO

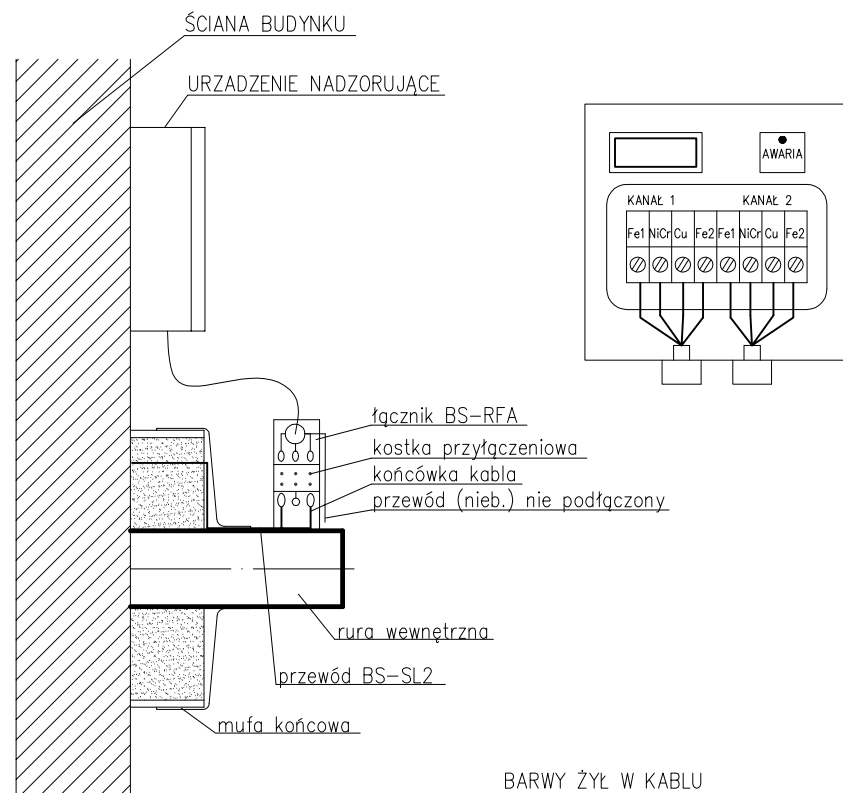

BARWY Żył W KABLU

kabel	przewód czujnikowy 1	rura 1 2	przewód powrotny 3	rura 2 (GND) 3
BS-SL2	czerw.	---	ziel.	---
BS-SL4	czerw.	czar.	ziel.	nieb.

		PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ W RYPINIE	
Nazwa rysunku: Podł. urząd. nadzor.		Skala: —	Nr rys. Sc. 39
funkcja	imię i nazwisko	data	podpis
projektant	mgr inż. Waldemar Filipkowski upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr.Bł/119/83 i Bł/185/90	03.2011	
współpraca	mgr inż. Dariusz Romaniuk	03.2011	
sprawdzający	mgr inż. Jerzy Brynkiewicz upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr.Bł/121/83 i Bł/81/90	03.2011	
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.1994, poz.83, Art.115–118. Copyright©P.P.H.U. JUWA, All rights reserved.			