



Widok z góry


MINIMALNE WYMIARY WYKOPU W MIEJSCU
WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ RUR PREIZOLOWANYCH

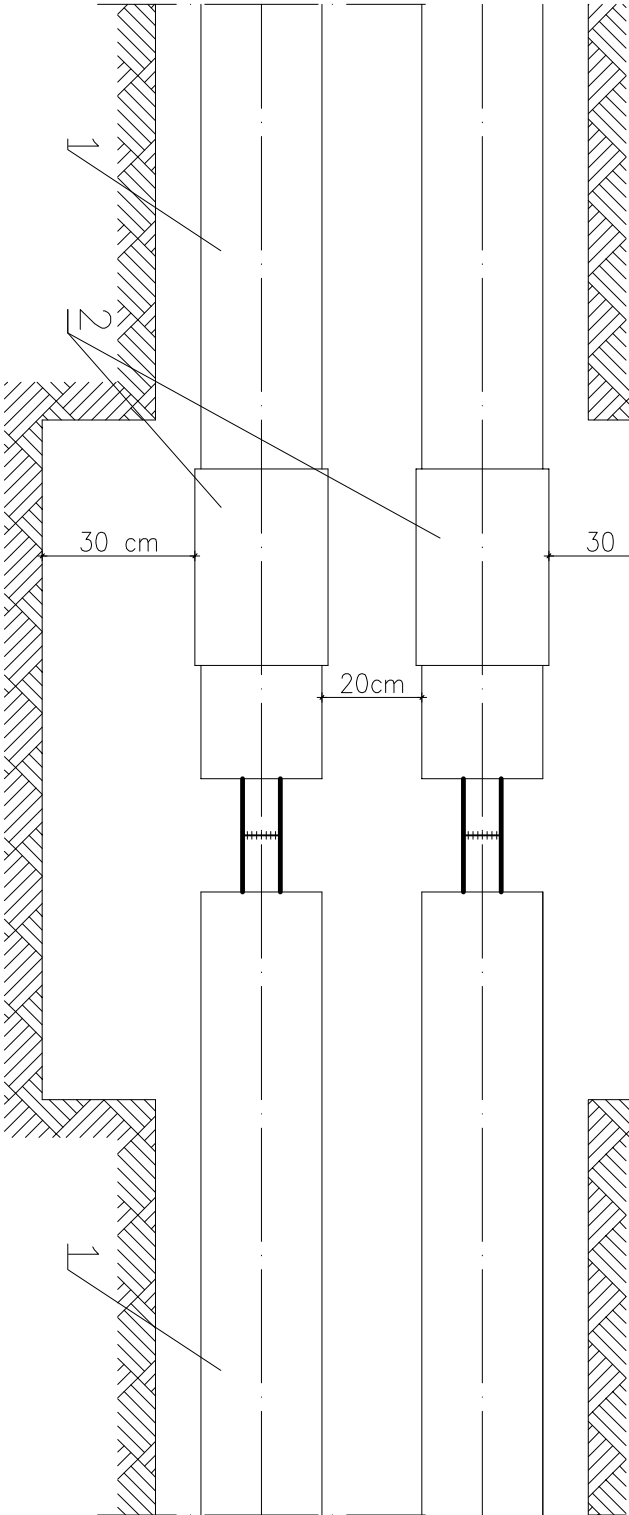

Przekrój podłużny

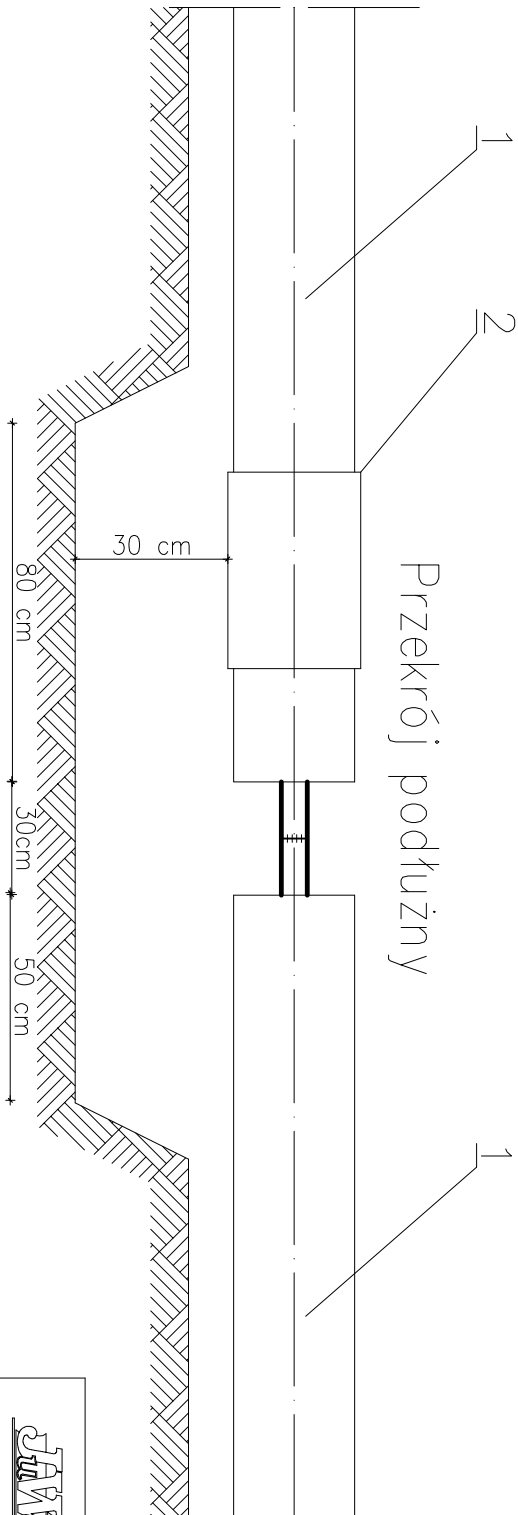

- 1 – RURA PREIZOLOWANA
2 – MUFA

		PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ W RYPINIE		
Nazwa rysunku: Min. wymiary wykopu		Skala:	–	Nr rys. Sc. 31
funkcja	imię i nazwisko	data		podpis
projektant	mgr inż. Waldemar Filipkowski upr. w zokr. sieci i inst. sanit. nr.Bt/119/83 i Bt/185/90	03.2011		
współpraca	mgr inż. Dariusz Romaniuk	03.2011		
sprawdzający	mgr inż. Jerzy Brynkiewicz upr. w zokr. sieci i inst. sanit. nr.Bt/121/83 i Bt/81/90	03.2011		
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Dz.U.1994, poz.83, Art.115–118. Copyright©P.P.H.U. JUWA, All rights reserved.				